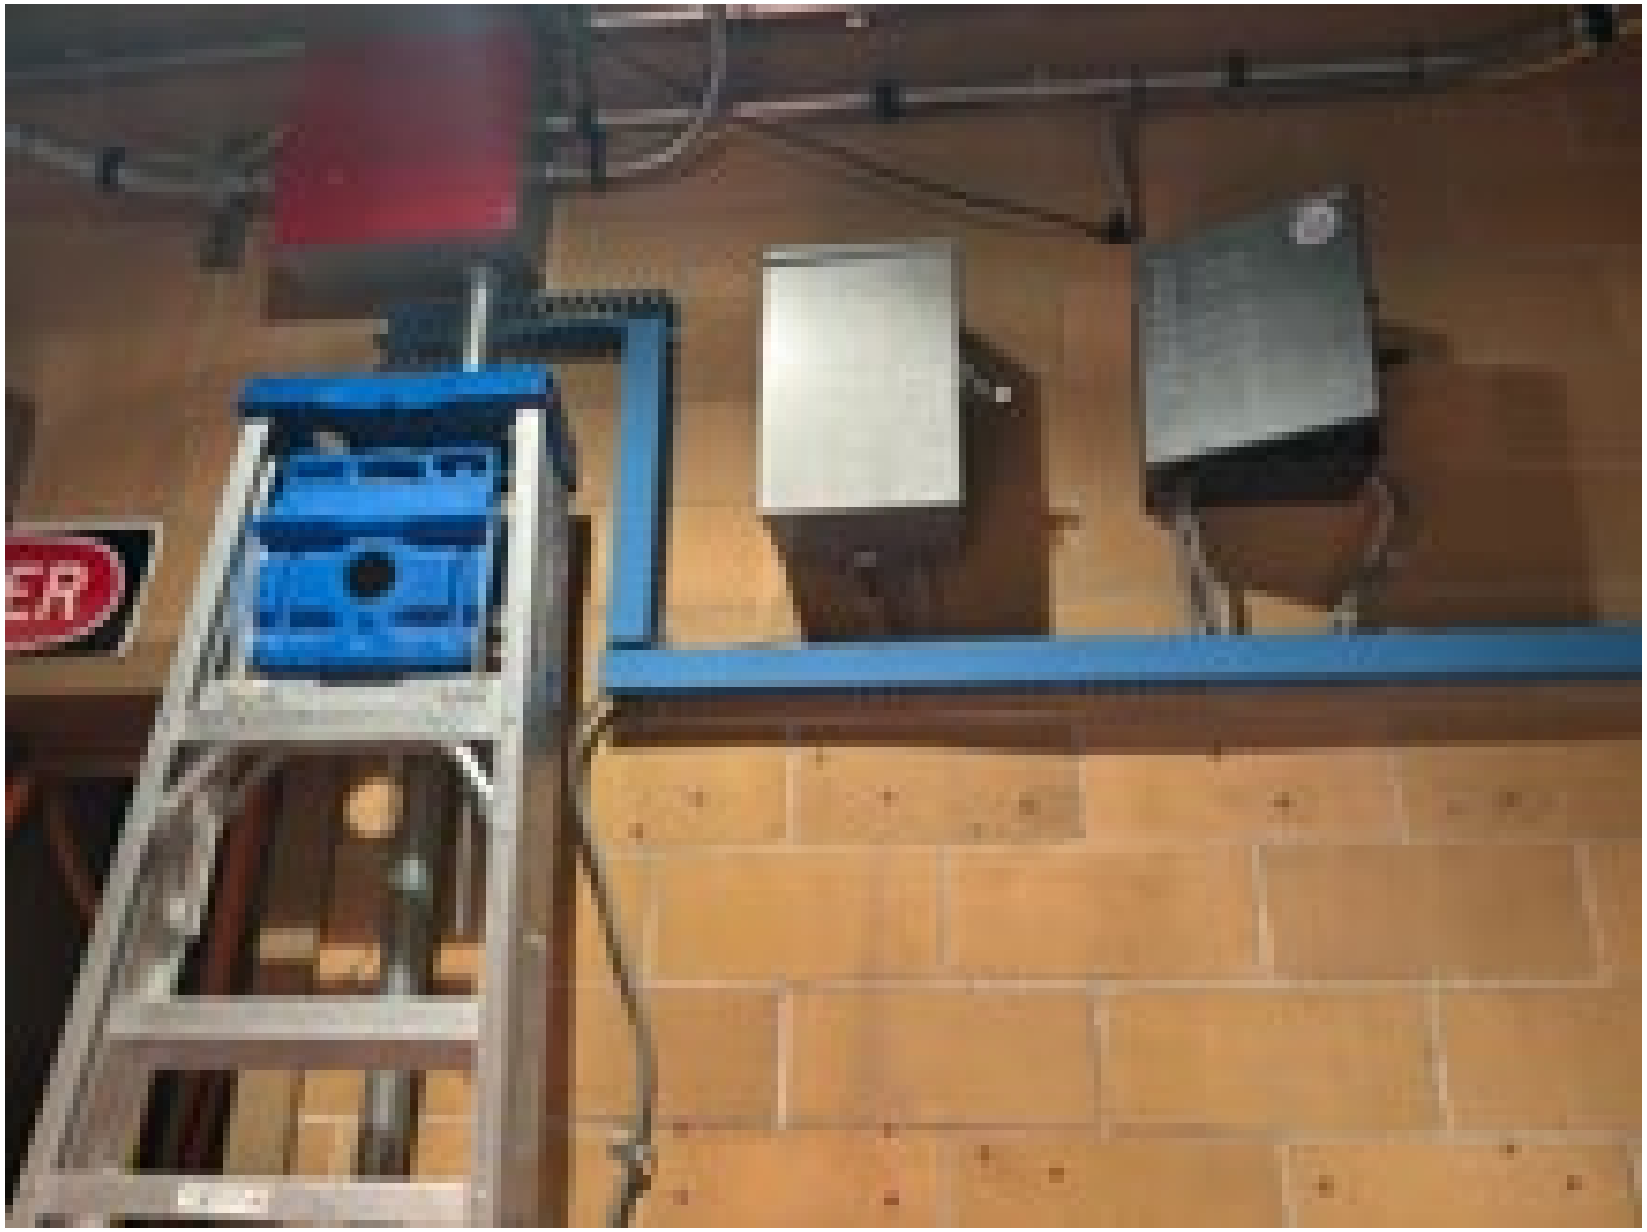

POWER SUPPLY
Honeywell
NAC
2
CIR. 20
BOX
1A EM

DANGER

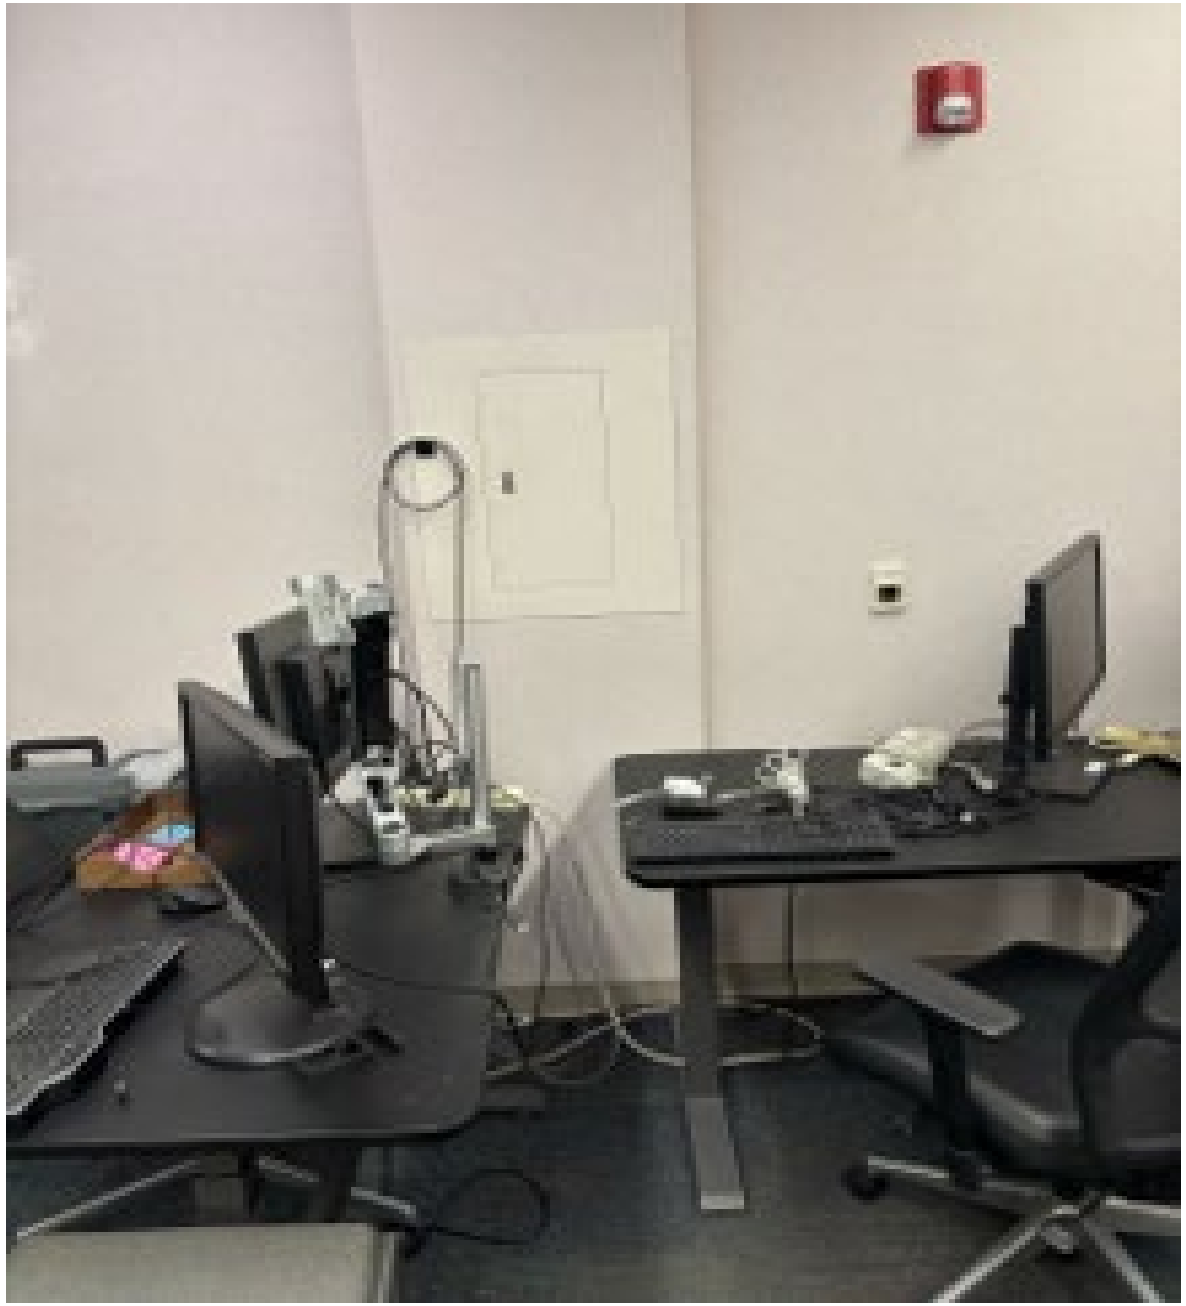

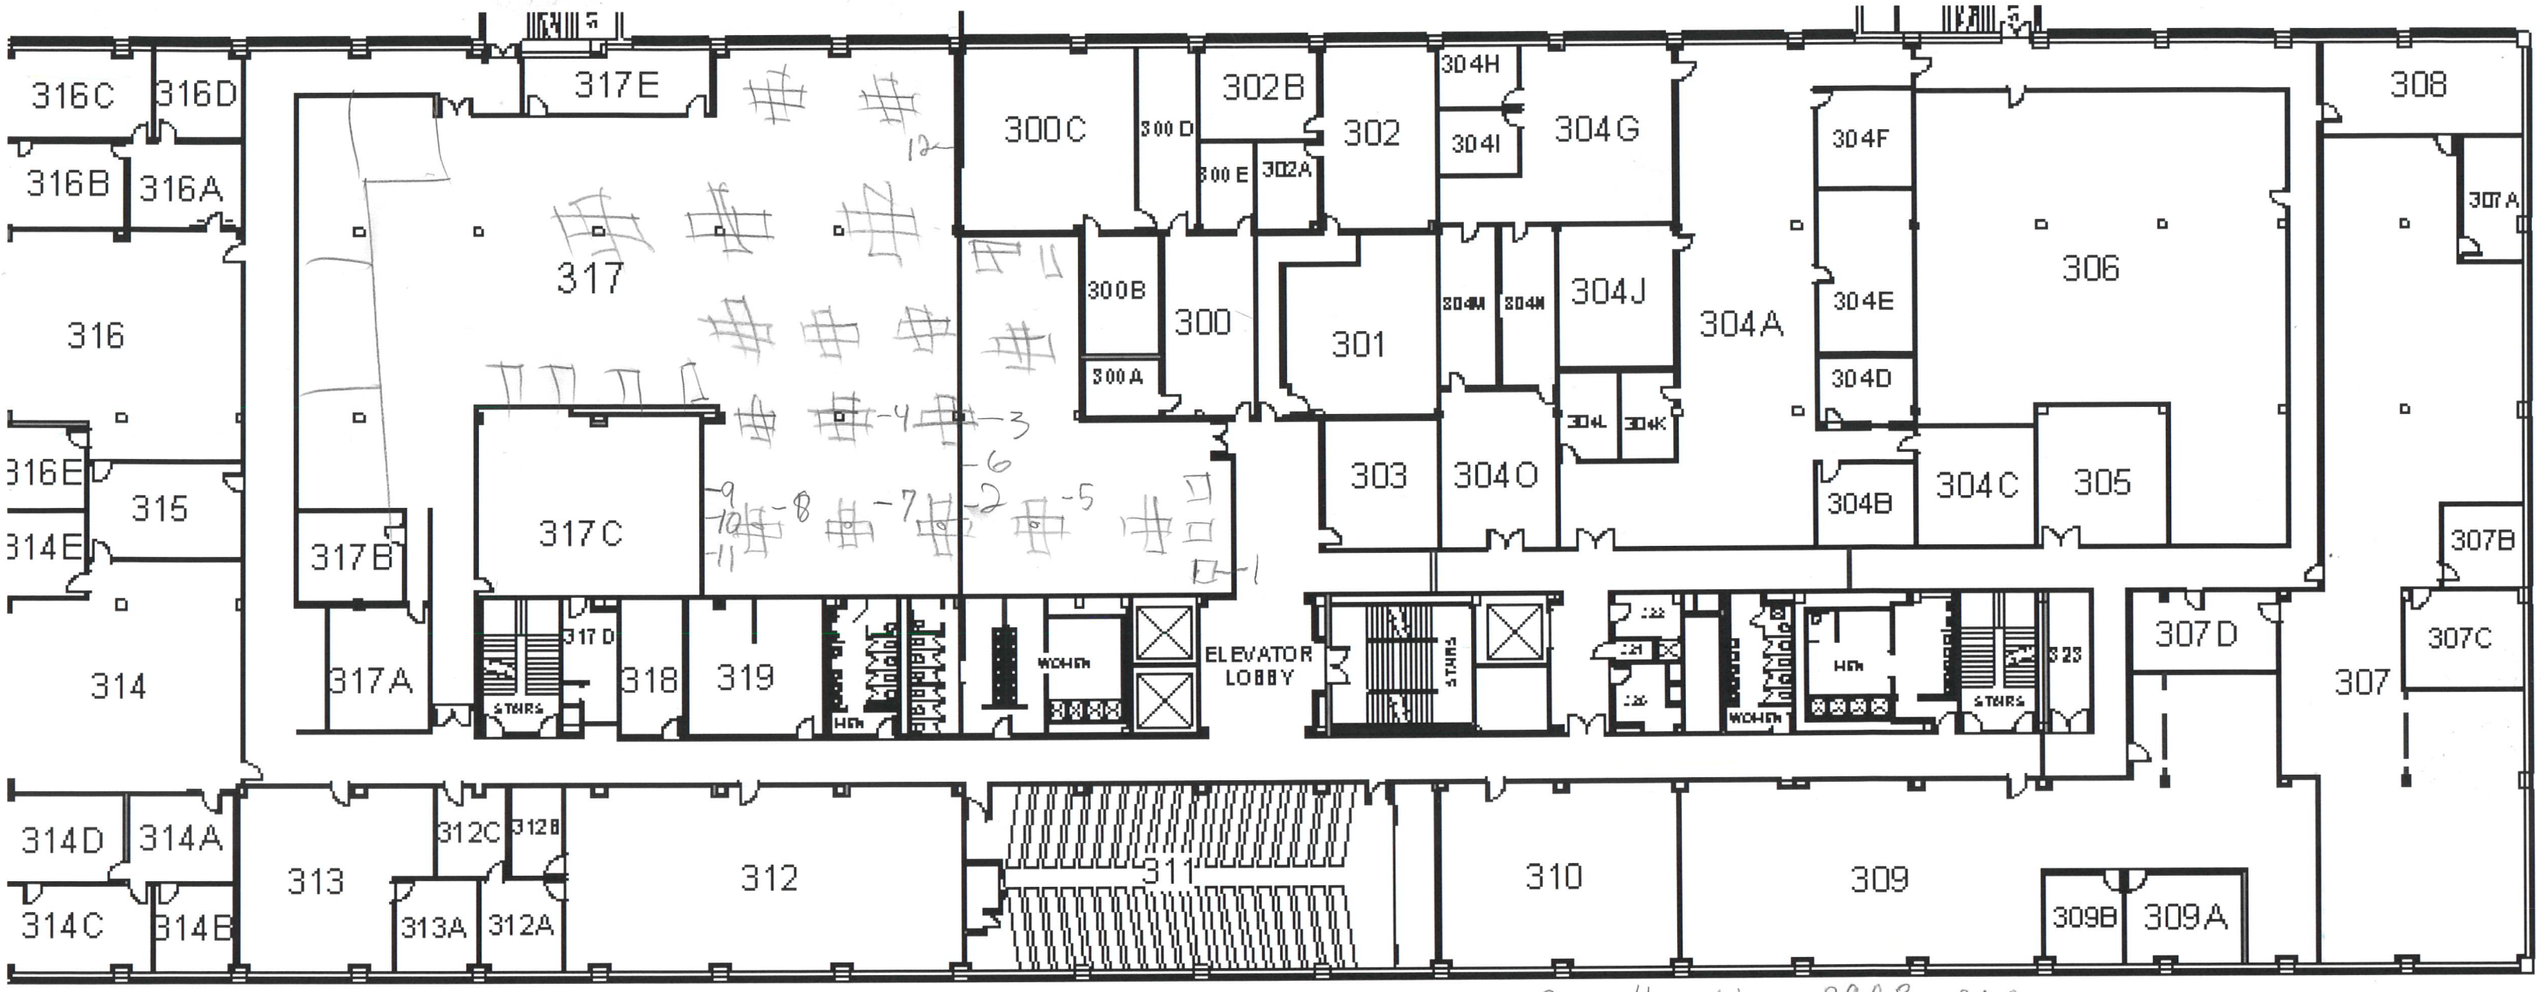

12 = 4 cable 29AB - 30AB jacks

1 = 4 cables no labels / No jacks
2 = 4 Cables no labels / No jacks
3 = 2 Cables no labels / No jacks
4 = 4 Cables No labels / No jacks
5 = 4 cables NO labels - No jacks
6 = 4 cables no labels - no jacks
7 = 1 Cable no label - no jacks
8 = 1 cable Rm 307 - jack
9 = 4 cables No labels - no jacks
10 = 1 cable R31711E - jacks
11 = 5 cable Rm 31712A - 100A - Rm 317-B - Rm 31712-A - Rm 317119B - Rm 118A

Bldg 3400
3rd Floor
Current Floor Plan

thats as far as we got Mike.

Clocked out @ 5:30