PILLER
Power Systems
RESET
OUTPUT 1
OUTPUT 2
PILLER
Premium Power Systems
PILLER

Achtung !
1x monatlich Filter
reinigen bzw. wechseln

Attention !
Filter has to be cleaned or
replaced monthly

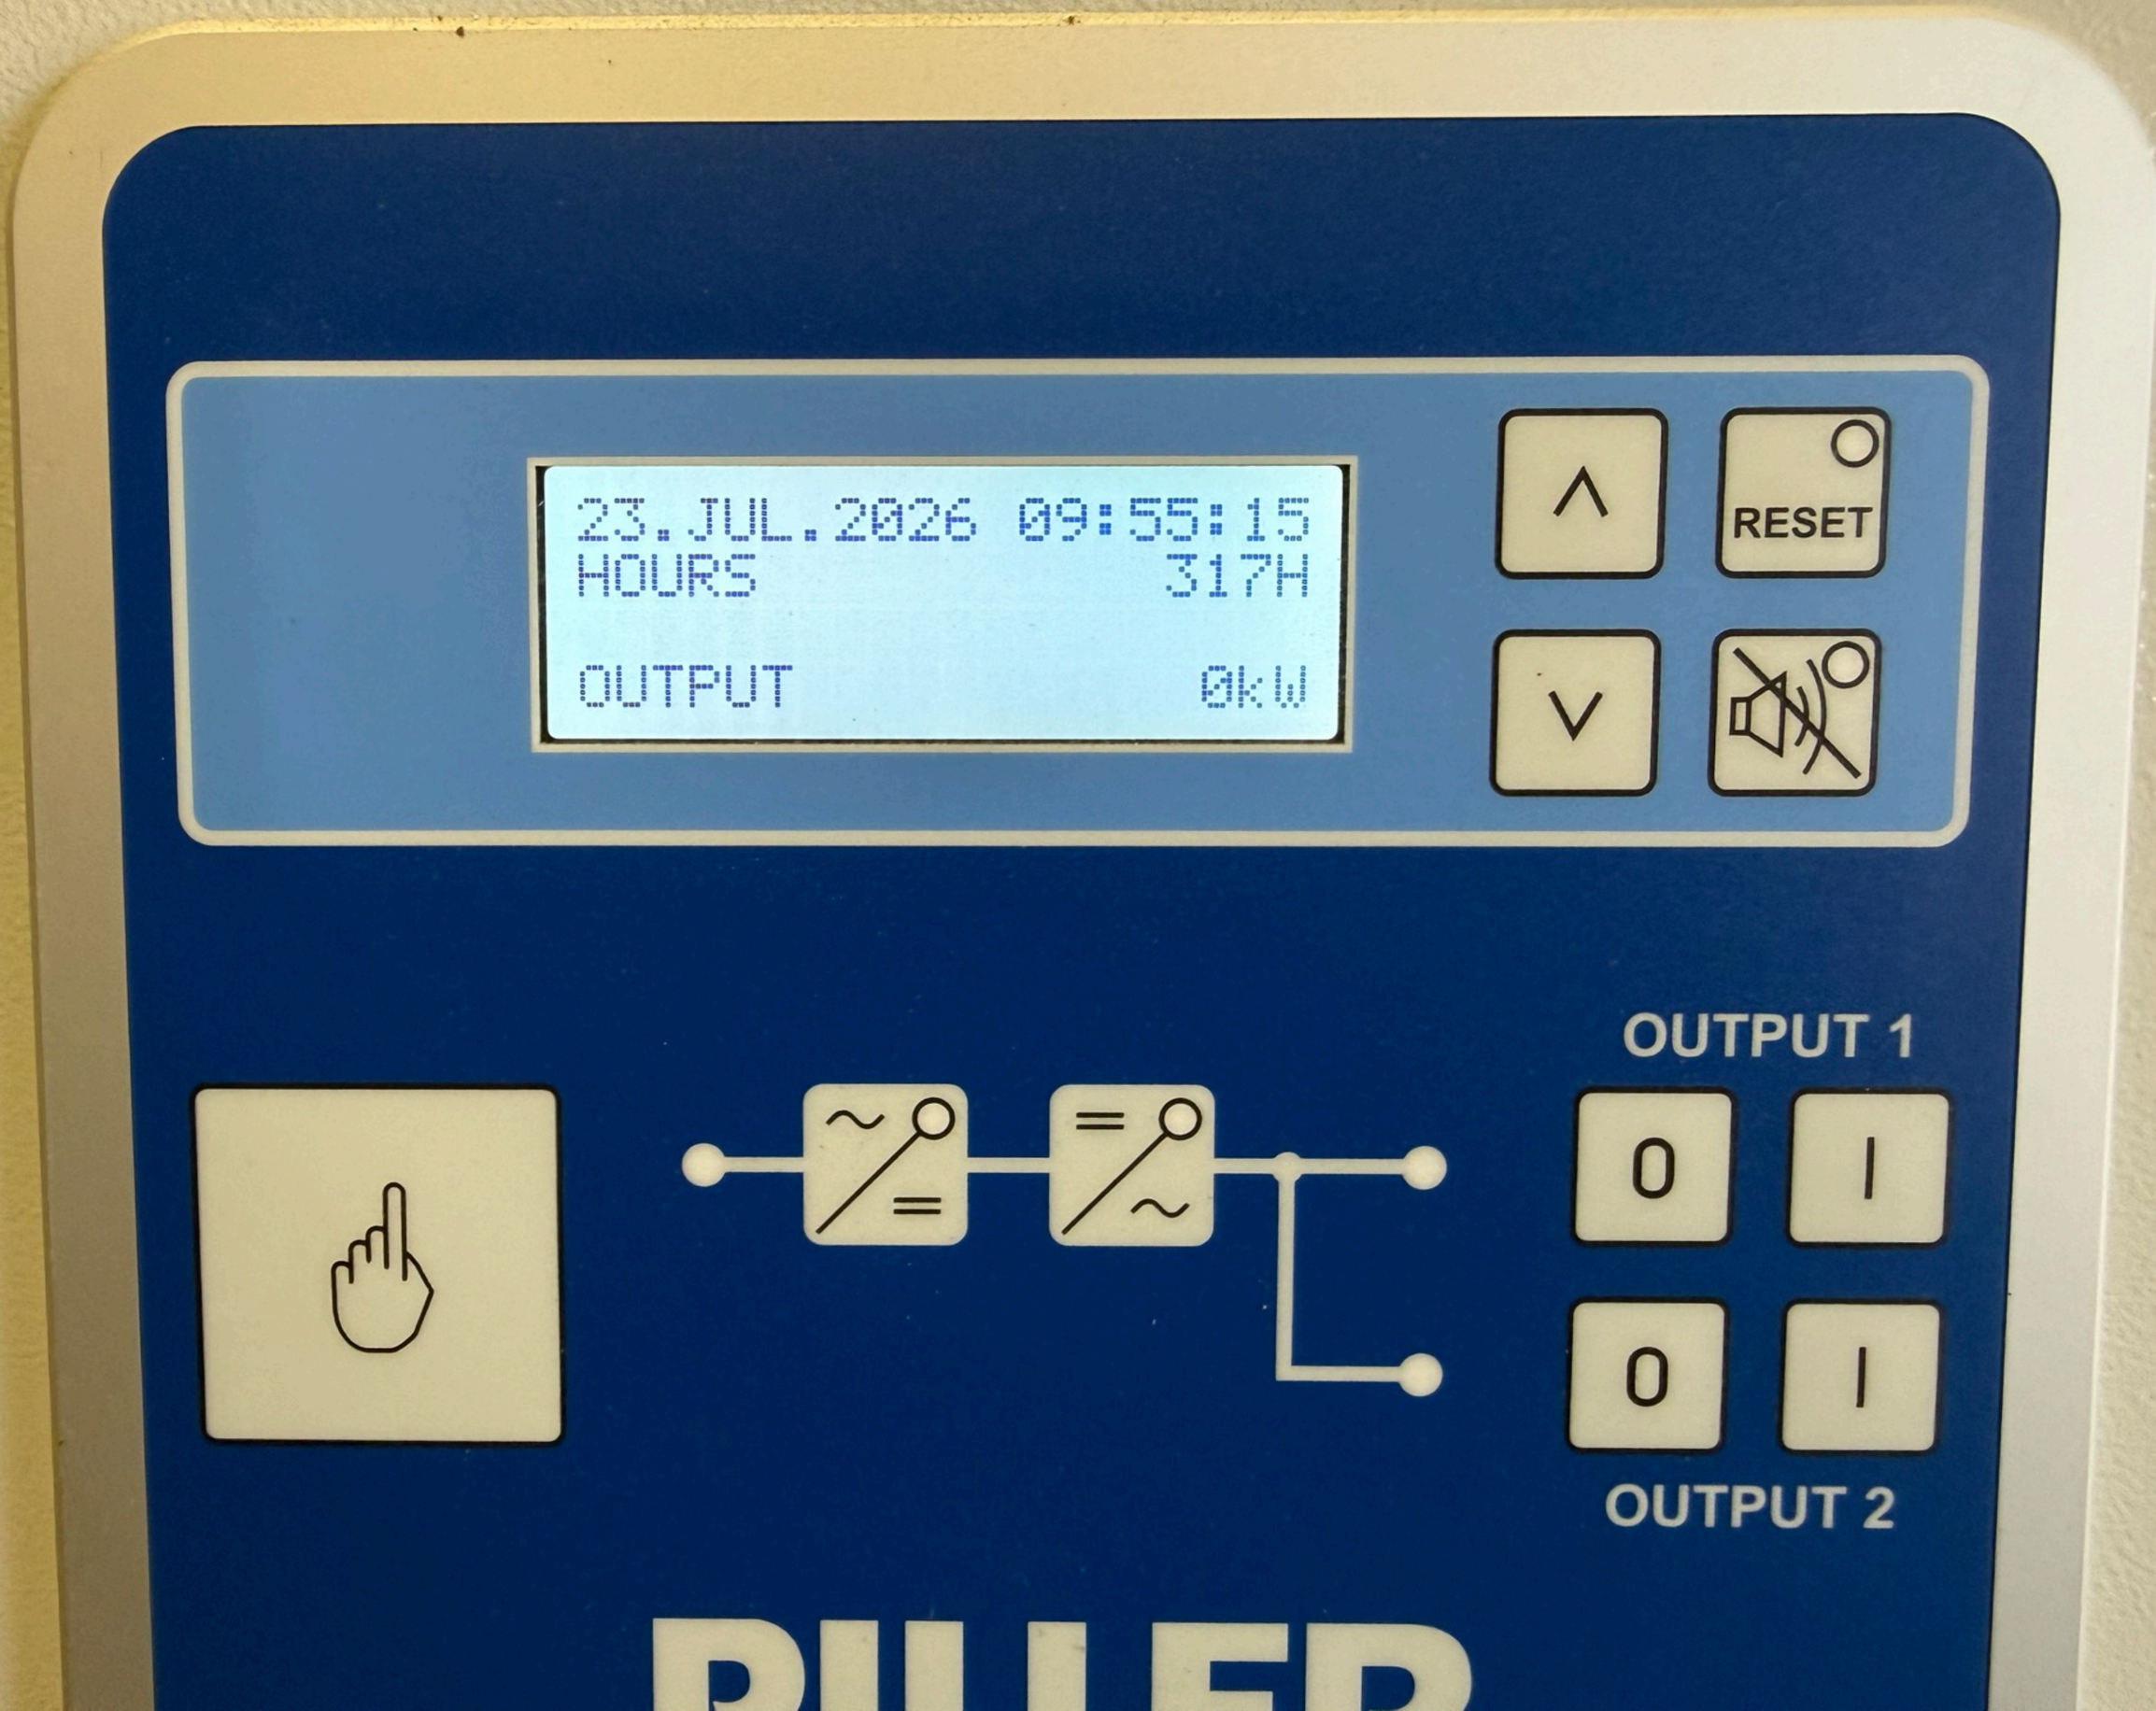
23.JUL.2026 09:55:15
HOURS 317H
OUTPUT 0kW
RESET
OUTPUT 1
0
I
0
I
OUTPUT 2
BULLER

interne AuftragsNr.
230984507/001

Fabrikat – Nr.
0012

Index

RITTAL

PS4

4012.239

RITTAL GmbH & Co. KG
D – 35745 Herborn Tel.: 49(0) 2772 505 – 0

Openings in this enclusore must be covered with closure plates, systems or conduits systems with the same type rating as this enclosure

Piller Group GmbH
37520 Osterode am Harz
Made in Germany

PILLER

Typ / Type	AJS C1i-1-R-180-400/200-5/40-U-B				180	kVA	
	AJS C1i-1-R-180-480/200-6/40-U-B					kW	
Norm / Standard					0,9	cos φ P.F.	
Eingang 1 / Input 1	3Ph-480	V	211	A	60	Hz	
Eingang 2 / Input 2	3Ph-400	V	250	A	50/60	Hz	
Eingang 3 / Input 3		V		A		Hz	
Ausgang 1 / Output 1	3Ph-200/115	V	260	A	400	Hz	
Ausgang 2 / Output 2	3Ph-200/115	V	260	A	400	Hz	
N-Leiter Ausgang / Neutral Output		A	2016	Jahr / Year	CE		
DC		V		A			
Ident-Nr. / Ident-No.	43.1.051.0002	VA	8007 1466				
Maschinen-Nr. / Machine-No.		S/N	950 6029 436				

A241

A241

(201) 685-1737

PATRICK LESTER V.P.

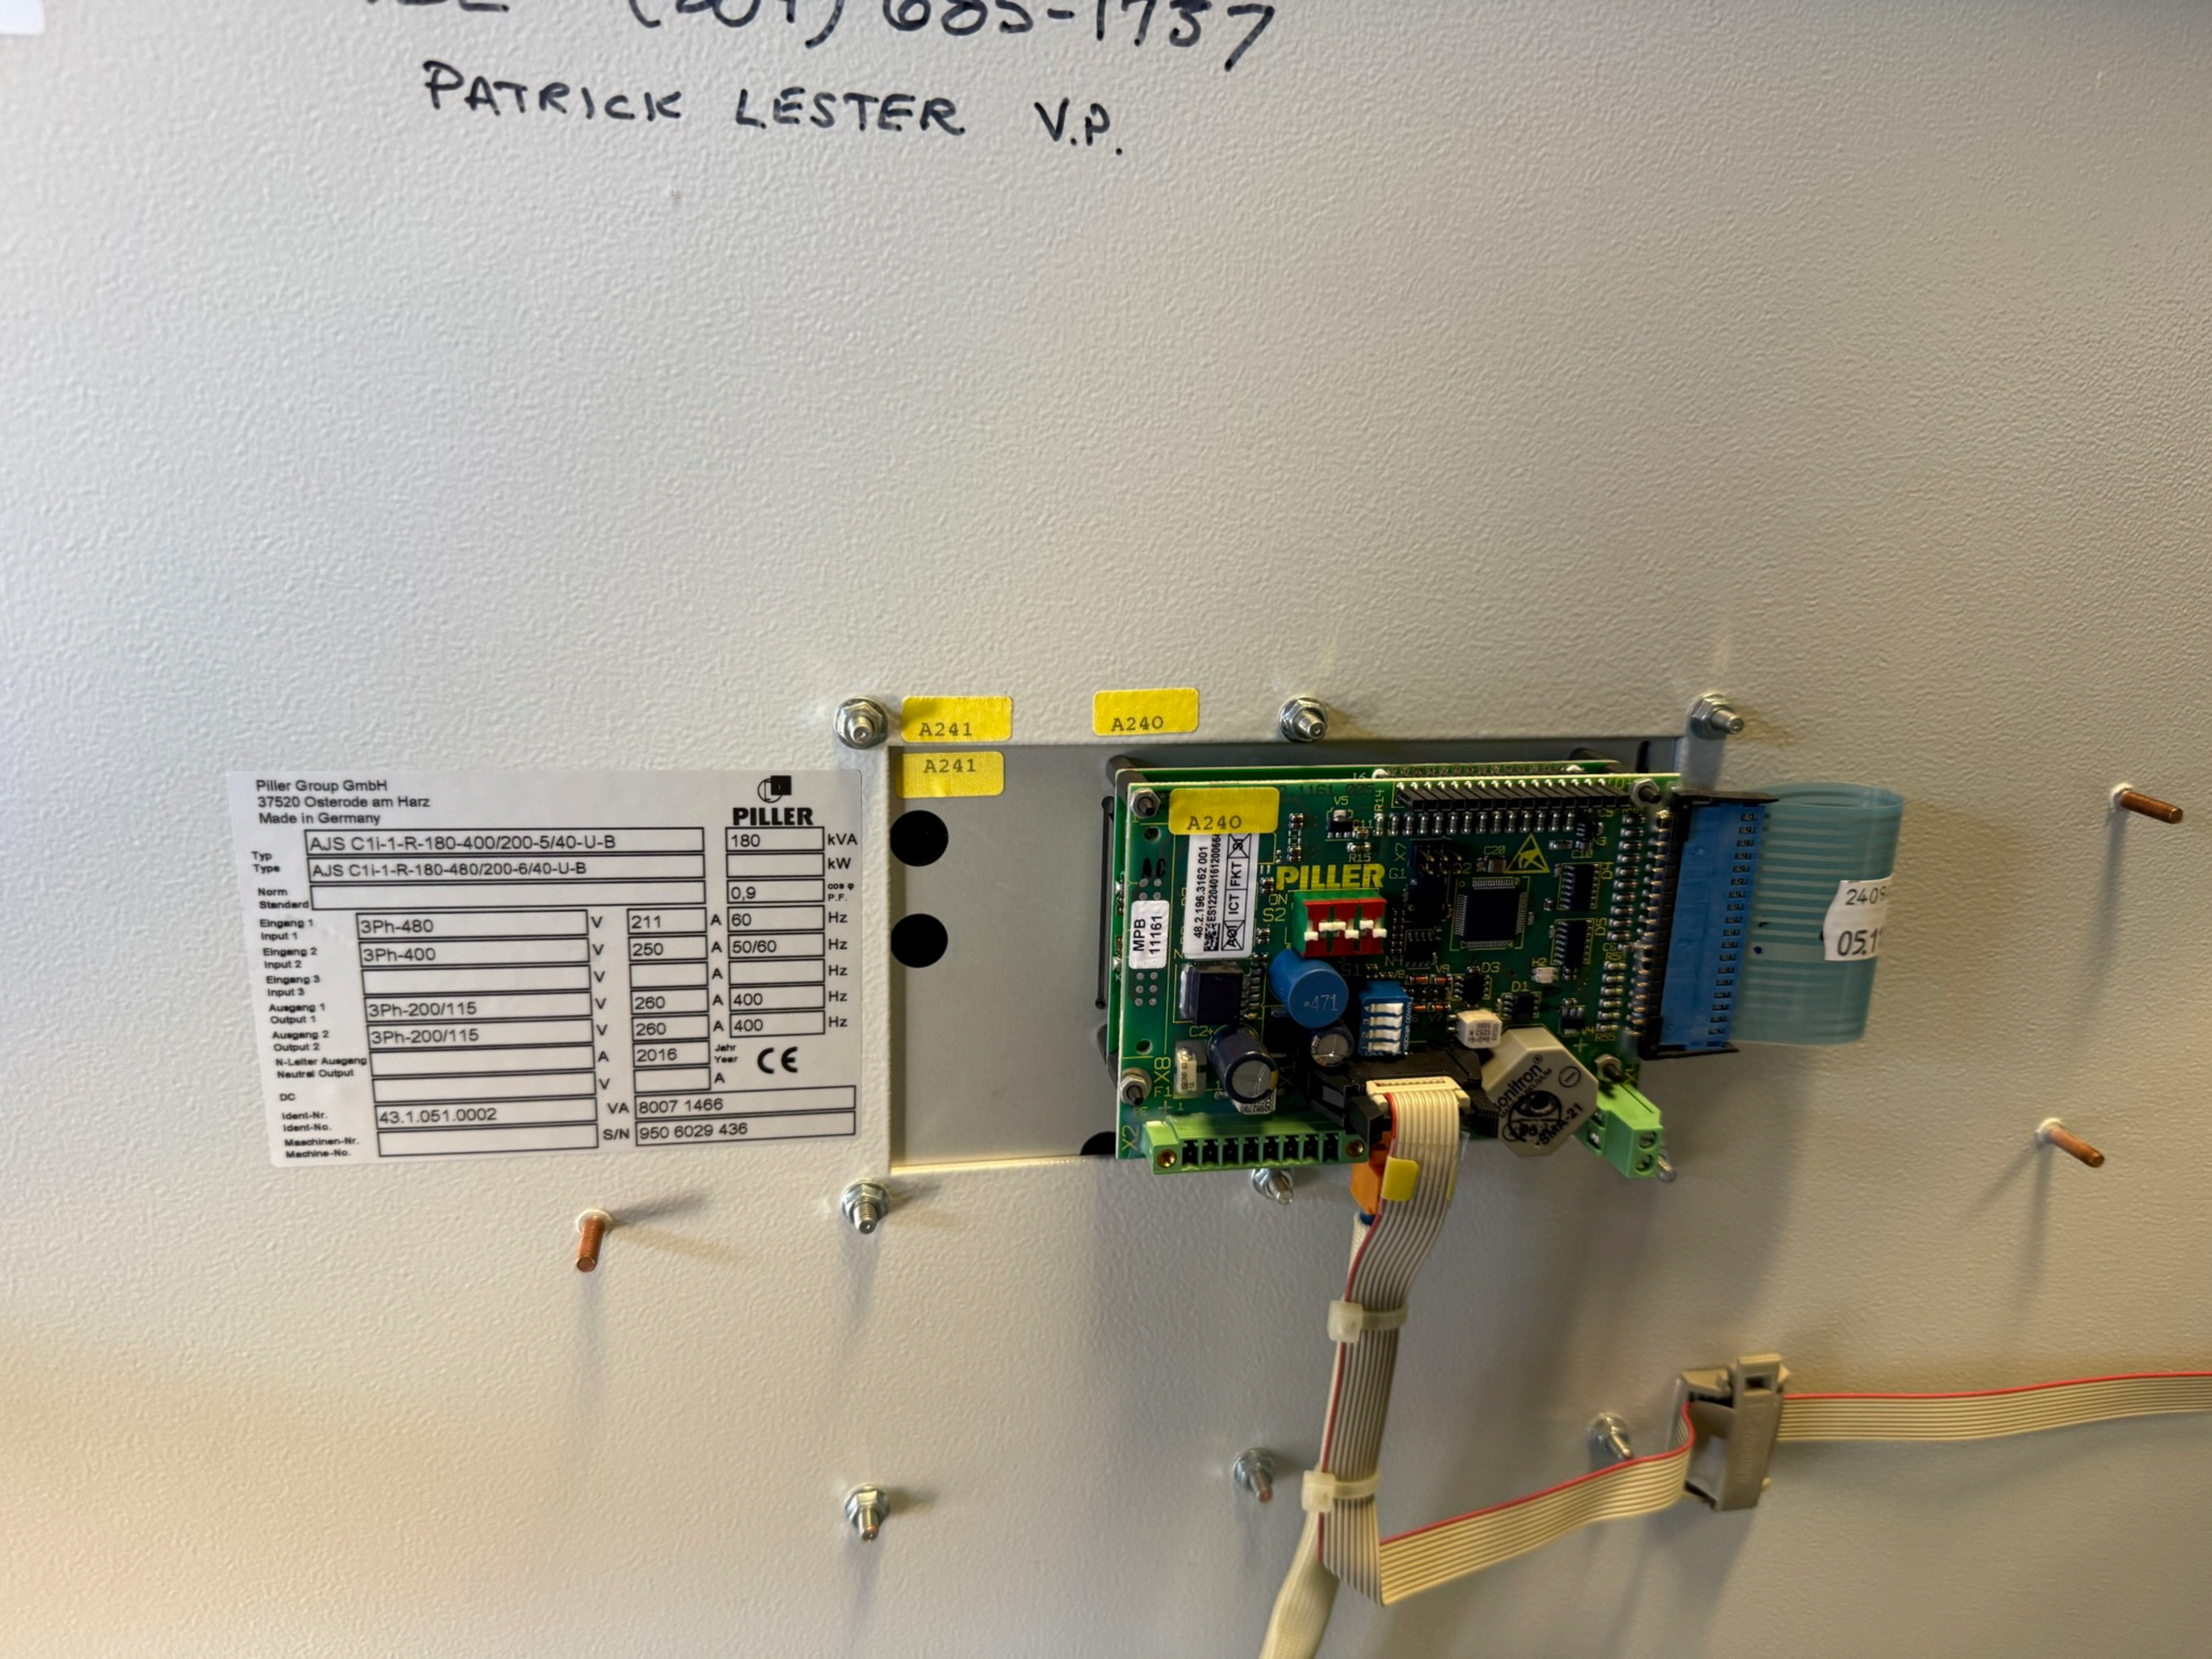

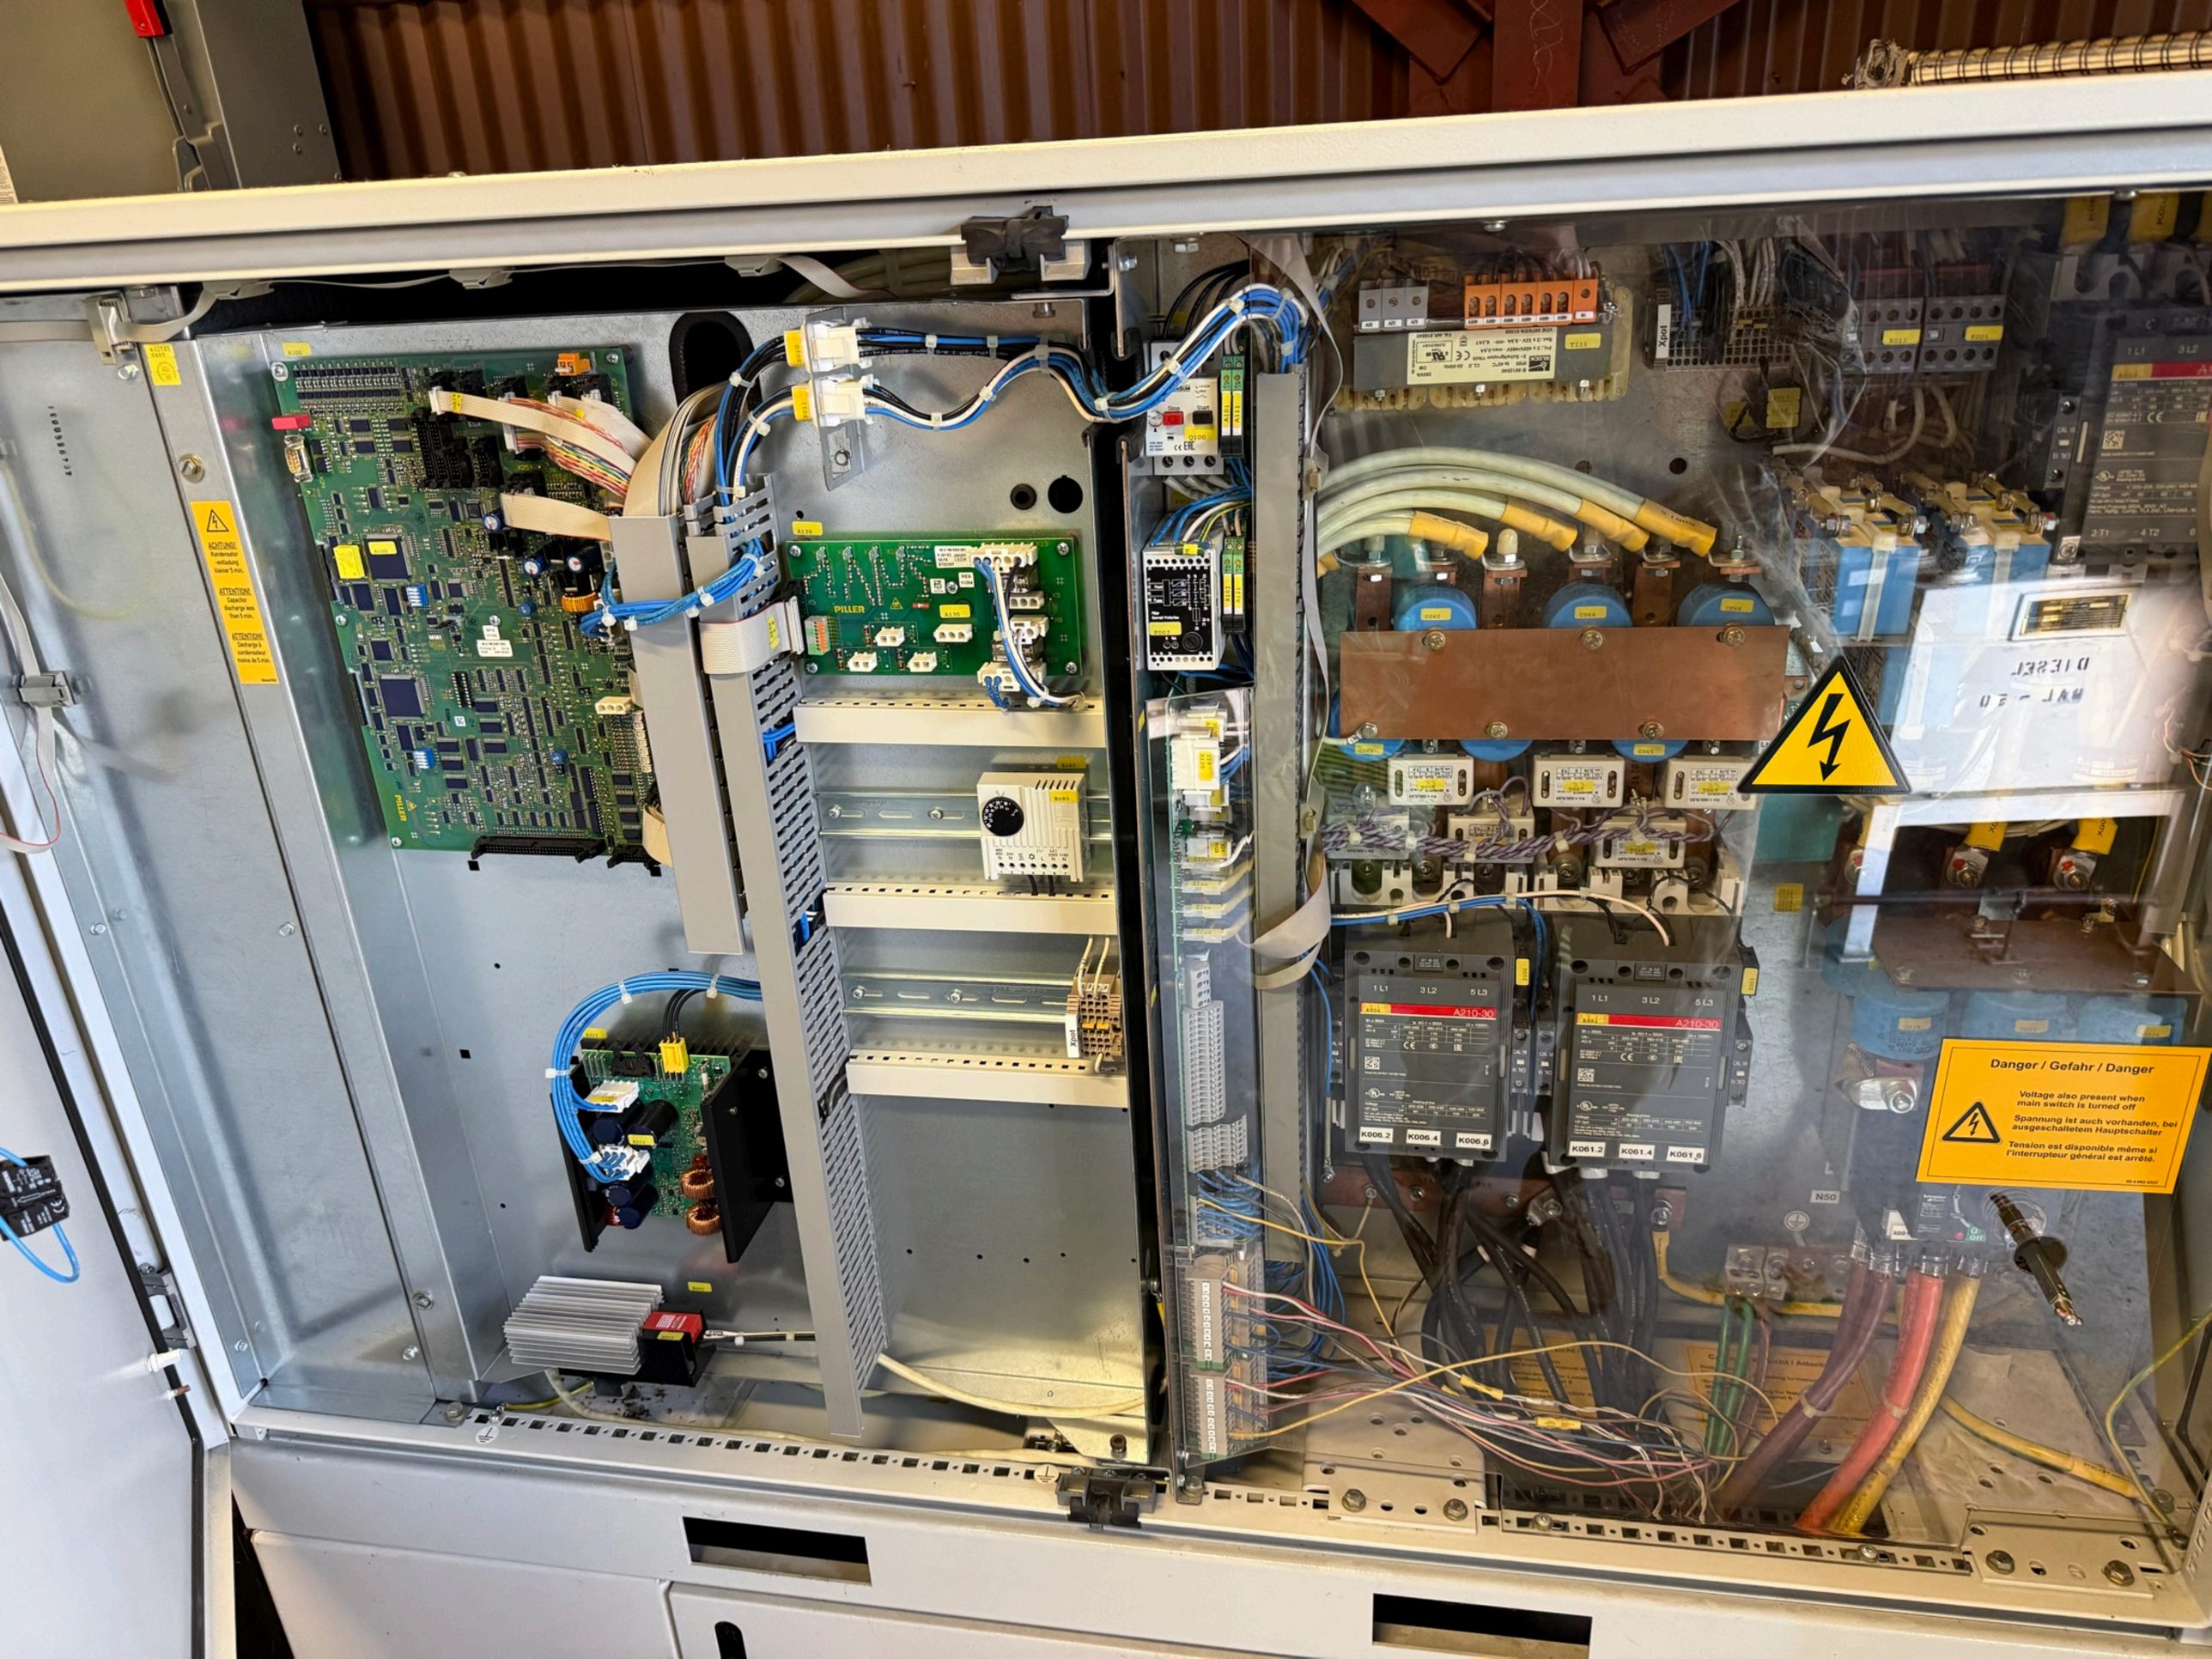
PILLER
A210-30
K006.2
K006.4
K006.6
K061.2
K061.4
K061.6
Danger / Gefahr / Danger
Voltage also present when main switch is turned off
Spannung ist auch vorhanden, bei ausgeschaltetem Hauptschalter
Tension est disponible même si l'interrupteur général est arrêté.